



**Н П О
ИНЖГЕОПРОЕКТ**

109052, Рязанский проспект, д. 2, стр.49,
этаж 2, комнаты 50-52
т. 8 (499) 501-99-43
info@ingeoproject.ru
ingeoproject.ru

**Документация по внесению изменений в документацию по планировке
территории для размещения объектов энергетики федерального
значения**

«ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2»

по инвестиционному проекту:

***«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2
ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ
ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и
шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП
энергопринимающих устройств и объектов по производству
электрической энергии ОАО «РЖД»)»***

г. Москва, 2022 г.

**Документация по внесению изменений в документацию по планировке
территории для размещения объектов энергетики федерального
значения**

«ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2»

по инвестиционному проекту:

***«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2
ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ
ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и
шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП
энергопринимающих устройств и объектов по производству
электрической энергии ОАО «РЖД»)»***

Заказчик: Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Шифр:

Исполнитель: ООО НПО «Инжгеопроект»

Генеральный директор



Н.М. Глотова

г. Москва, 2022 г.

Содержание

Изменения в документацию по планировке территории для размещения объектов энергетики федерального значения по инвестиционному проекту: «Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»	4
Обоснование внесения изменений.....	5
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	5
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	7
Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке изменений в документацию по планировке территории	13
Уведомления согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, подтверждающие согласование изменений.	14
Приложение 1-Том 1	
Приложение 2.1- Том 2 Книга 1	
Приложение 2.2- Том 2 Книга 2	
Приложение 3-Том 3	
Приложение 4.1.1 - Том 4 Книга 1.1	
Приложение 4.1.2 - Том 4 Книга 1.2	
Приложение 4.2.1 - Том 4 Книга 2.1	
Приложение 4.2.2 - Том 4 Книга 2.2	
Приложение 5.1 - Том 5 Книга 1	
Приложение 5.2.1 - Том 5 Книга 2.1	
Приложение 5.2.2 - Том 5 Книга 2.2	
Приложение 6.1- Том 6 Книга 1	
Приложение 6.2- Том 6 Книга 2	
Приложение 7.1- Том 7 Книга 1	
Приложение 7.2- Том 7 Книга 2	
Приложение 8- Пояснительная записка	

Индв. №	Взам. инв. №
Изм.	Дата
Кол.	Подпись
Лист	Дата
№до	Подпись
Подпис	Дата

Изменения в документацию по планировке территории для размещения объектов энергетики федерального значения по инвестиционному проекту: «Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»

Том 1

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 1 - Том 1*

Том 2 Книга 1

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 2.1 - Том 2 Книга 1*

Том 2 Книга 2

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 2.2 - Том 2 Книга 2*

Том 3

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 3 -Том 3*

Том 4 Книга 1.1

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 4.1.1 - Том 4 Книга 1.1*

Том 4 Книга 1.2

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 4.1.2 - Том 4 Книга 1.2*

Том 4 Книга 2.1

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 4.2.1 - Том 4 Книга 2.1*

Том 4 Книга 2.1

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 4.2.2 - Том 4 Книга 2.2*

Том 5 Книга 1

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 5.1.1 - Том 5 Книга 1*

Том 5 Книга 2.1

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 5.2.1 - Том 5 Книга 2.1*

Том 5 Книга 2.2

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 5.2.2 - Том 5 Книга 2.2*

Том 6 Книга 1

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 6.1 - Том 6 Книга 1*

Том 6 Книга 2

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 6.2 - Том 6 Книга 2*

Том 7 Книга 1

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 7.1 - Том 7 Книга 1*

Том 7 Книга 2

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 7.2 - Том 7 Книга 2*

Проект межевания территории Пояснительная записка

Изложить в новой редакции согласно *Приложению 8*

Инв. №	Взам. инв. №
	Подпись и дата

						«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»	Лист 4
Изм.	Кол.	Лист	№ до	Подпис	Дата		

Обоснование внесения изменений

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На основании Распоряжения ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.09.2022 № 380р «О принятии решения о подготовке изменений в документацию по планировке территории» внесены изменения в документацию по планировке территории (далее ДПТ) для размещения объектов энергетики федерального значения по инвестиционному проекту «Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)», утвержденную Приказом Минэнерго России от 23.11.2021 № 1271.

Внесение изменений в проект планировки территории осуществляется в целях:

- изменения границ зон планируемого размещения линейного объекта энергетики ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут № 2, связанное с частичным изменением на участках трассы ВУ4/1-ВУ8, ВУ55а-ВУ57а/1, ВУ45а/1-ВУ50а на территории Республики Бурятия Северо-Байкальского района общей протяжённостью 16,3 км и на участке трассы ВУ17/2-ВУ19 на территории Иркутской области Казачинско-Ленского района протяжённостью 4,3 км в связи с необходимостью выноса оси трассы из лавиноопасных зон, в том числе с корректировкой зоны размещения параллельной оси трассы линейного объекта энергетики ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут № 1;
- добавления зоны планируемого размещения линейного объекта «Участок ВЛ 220 Лена - Таюра - Киренга - Байкальский тоннель «Звездная - Киренга» от ПС Звездная - ПС Киренга», подлежащего реконструкции в связи с изменением его местоположения, связанное с корректировкой зоны размещения ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут № 2 в связи с необходимостью выноса из лавиноопасных зон;
- изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в соответствии с принятием Федерального закона от 14.07.2022 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части устранения разрывов зон в местах пересечения с автомобильными дорогами.

Внесение изменений в проект межевания территории осуществляется в целях:

- 1) изменения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

Индв. №	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Изм.	Кол.
Лист	№ до
Подпис	Дата

«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»

Лист

5

2) изменения перечня образуемых земельных участков, в том числе возможных способов их образования, и сведений о площади таких земельных участков;

3) изменения сведений о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащих перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

В результате внесенных изменений зона планируемого размещения линейного объекта изменилась менее чем на 1%.

В соответствии с частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, в случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.

Индв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №					«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»	Лист 6
			Изм.	Кол.	Лист	№ до		

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Утвержденная и Измененная Границы зоны планируемого размещения
линейного объекта.

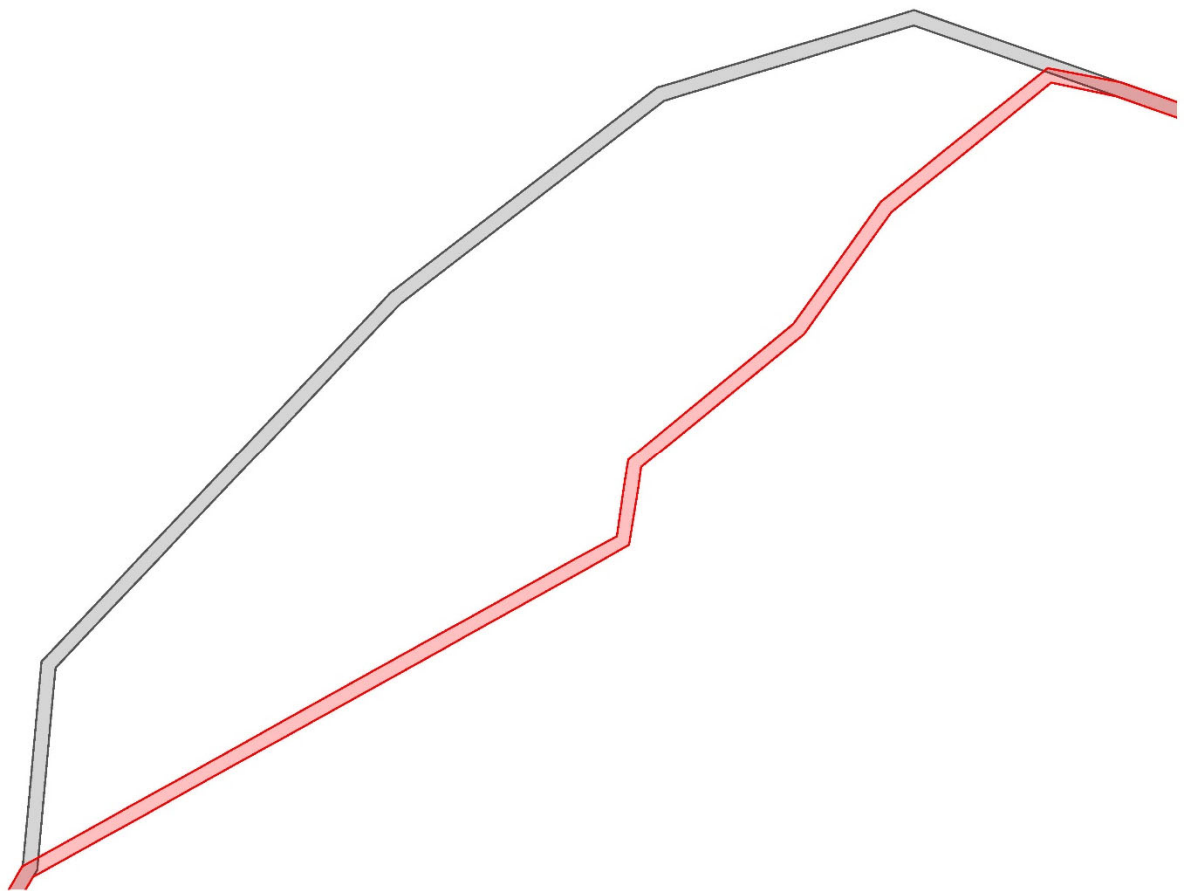


Рис. 1

Индв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№до	Подпис	Дата

«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»

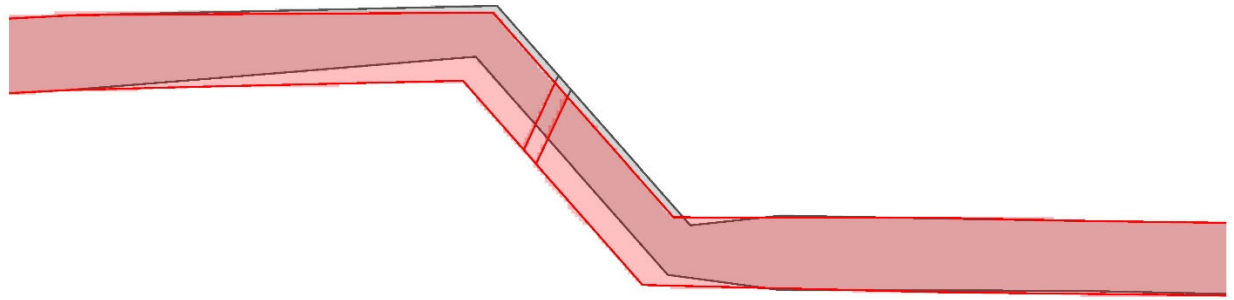


Рис. 2


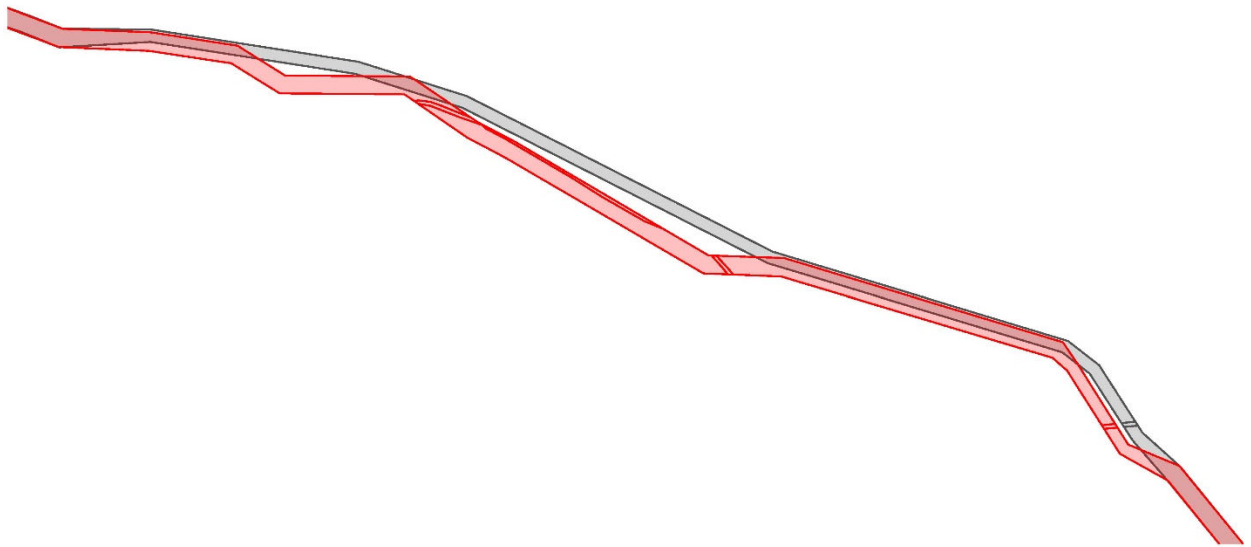


Рис. 3

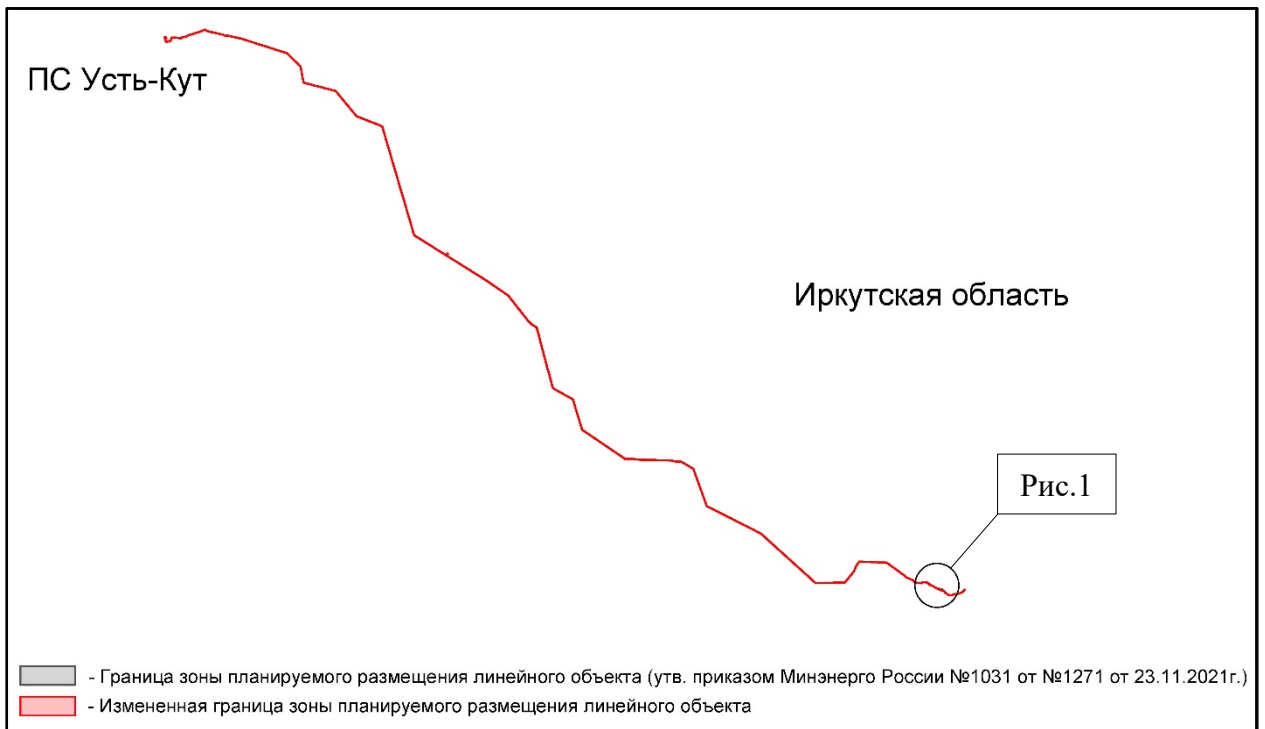

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №			
	Изм.	Кол.	Лист	№ до	Подпис

«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»

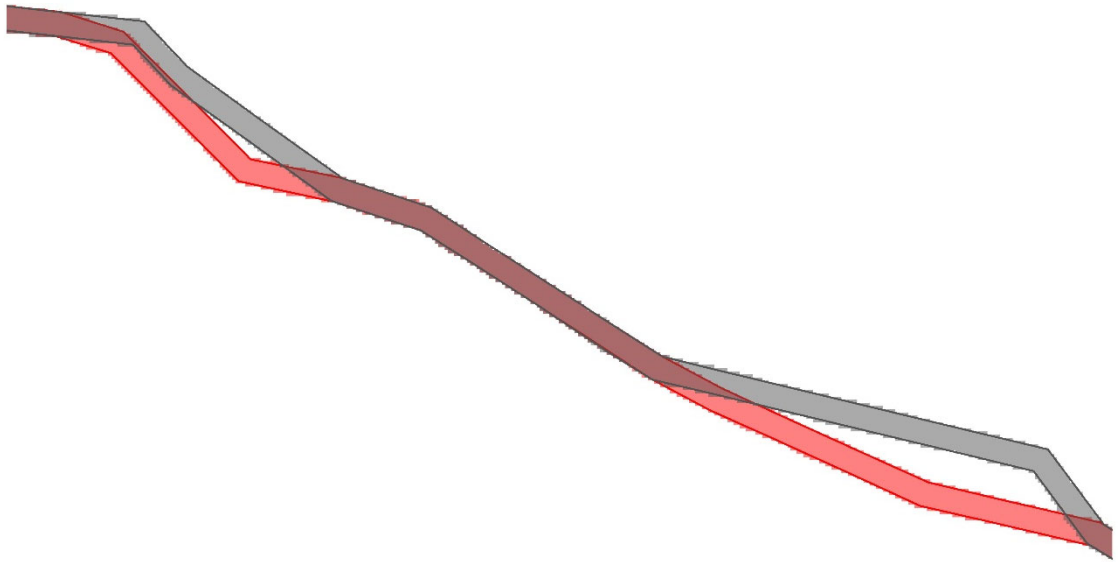


Рис. 1

Индв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ до	Подпис	Дата

«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»

2. Изменения в местоположении границ образуемых и изменяемых земельных участков (частей земельных участков).

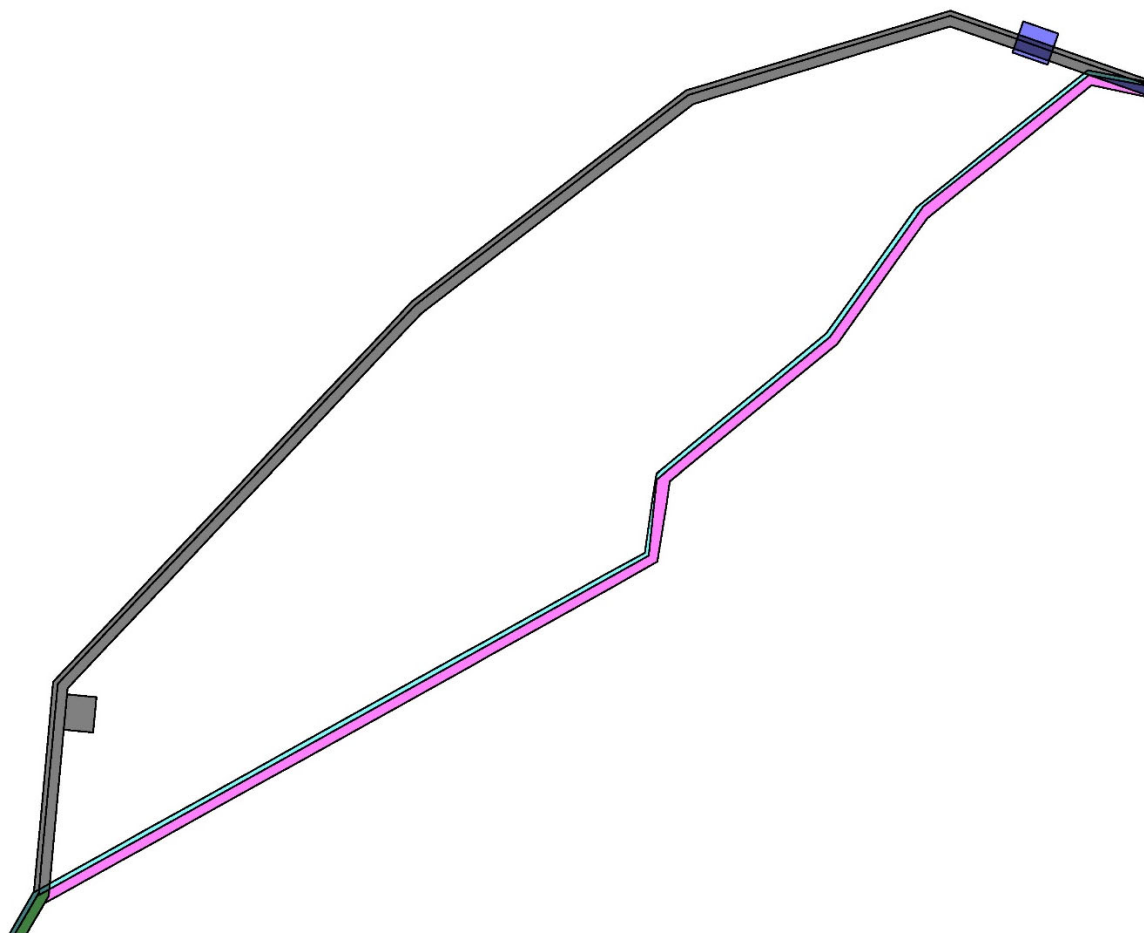
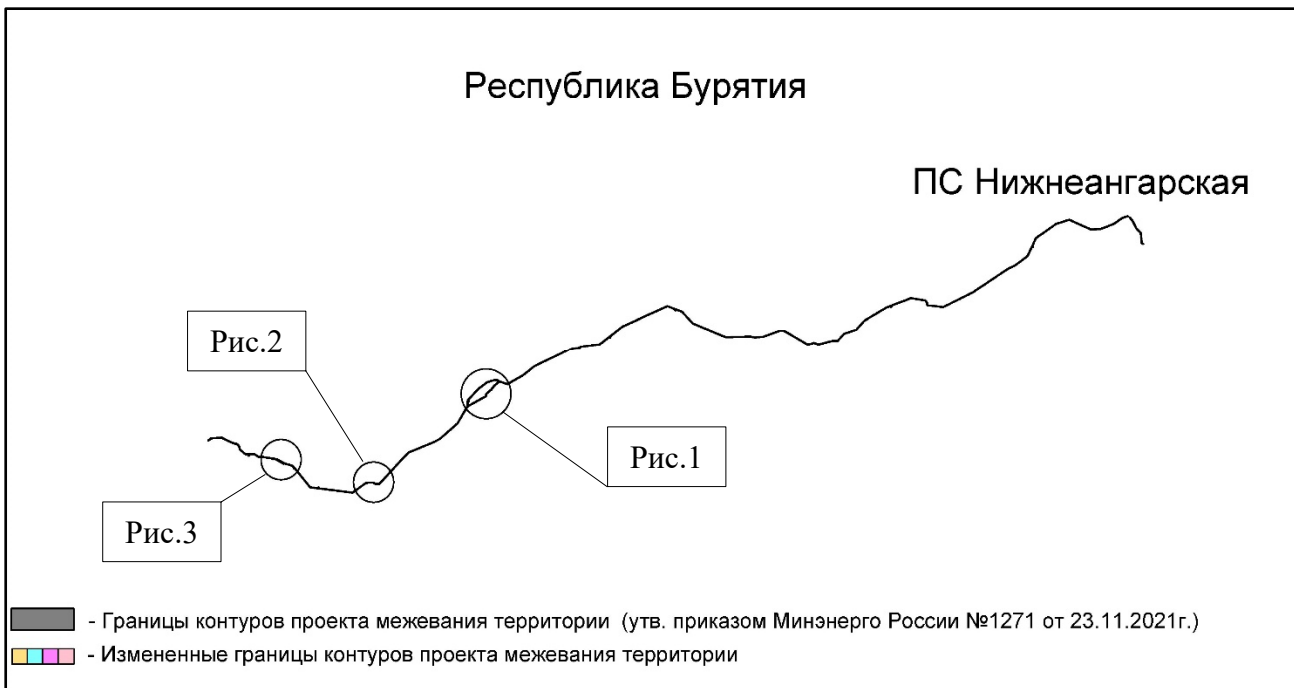


Рис. 1

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ до	Подпис	Дата

«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»

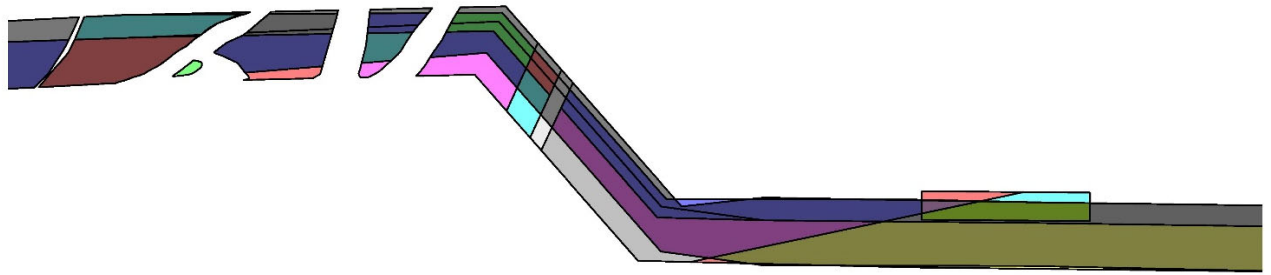


Рис. 2

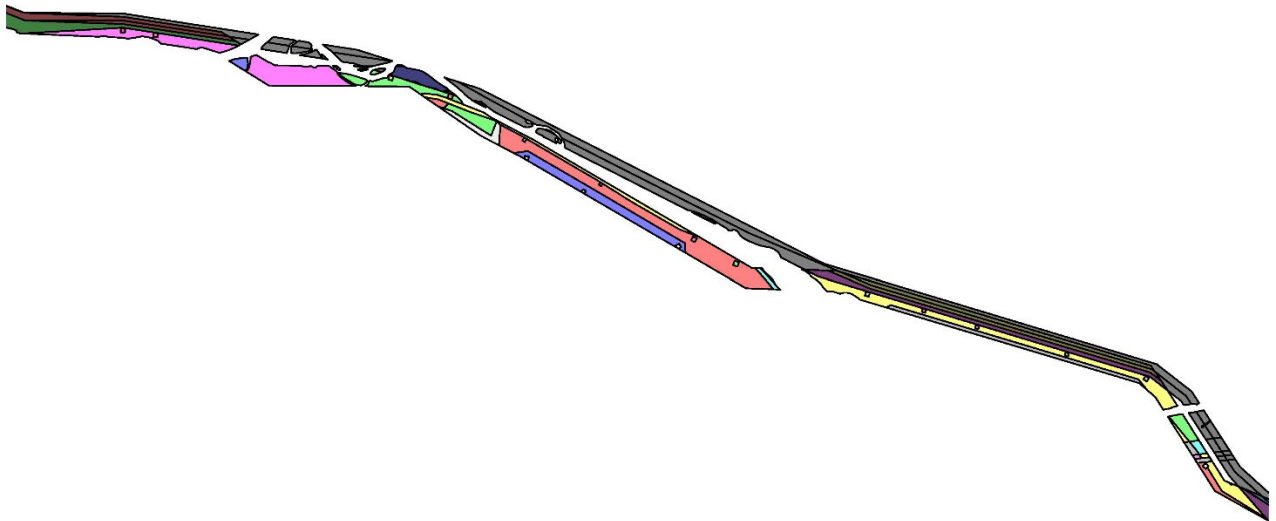


Рис. 3



Инва. №
Подпись и дата
Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ до	Подпис	Дата

«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»

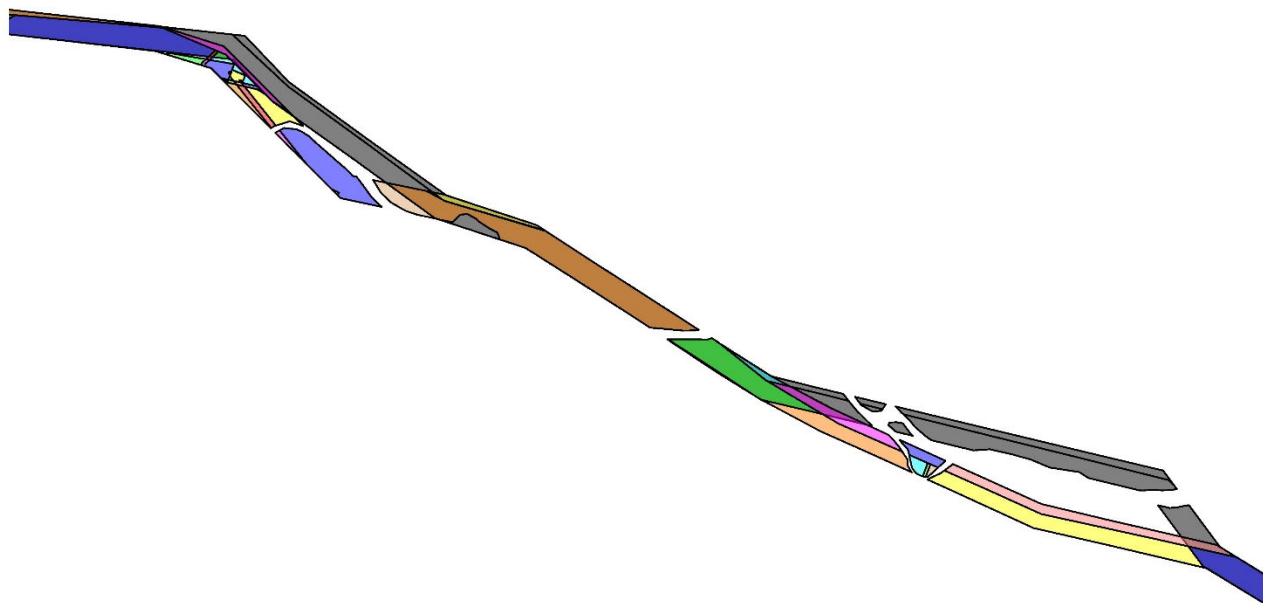


Рис. 1

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ до	Подпис	Дата

«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке изменений в документацию по планировке территории

Результаты инженерных изысканий, в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, представлены в приложениях к документации по внесению изменений в документацию по планировке территории для размещения объектов энергетики федерального значения по инвестиционному проекту: «Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)».

Изм.	Кол.	Лист	№ до	Подпис	Дата	«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»	Лист
Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №					

Уведомления согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, подтверждающие согласование изменений



Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Республики Бурятия
ГКУ «БУРЯД РЕСПУБЛИКЫН НЮТАГАЙ АВТОМОБИЛИИН ХАРГЫНУУДАЙ
ХҮТЭЛБЭРИ ГҮРЭНЭЙ ЭМХИ ЗУРГААН»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Революции 1905 г., д. 11а, г. Улан-Удэ, 670034
тел.: (301-2) 55-19-00, Факс: (301-2) 55-19-00,
www.roadcom.e-baikal.ru, e-mail: roadcom@mail.ru

30.09.2022 № 6/2722
на № _____ от _____

Генеральному директору
НПО «Инжгеопроект»
Н.М. Гловой

О согласовании изменений в ДПП

Уважаемая Наталья Михайловна!

Рассмотрев письмо от 16.08.2022г №354-04-ДБ-И и предоставленные материалы по внесению изменений в документацию по планировке территории (утв. приказом Минэнерго России от 23.11.2021г № 1271) для размещения объектов энергетики федерального значения «ВЛ 500кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2» по инвестиционному проекту: «Строительство ВЛ500кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480км, реконструкция ОРУ 500кВ ПС 500кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500кВ мощностью 180Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)), ГКУ «Бурятрегионавтодор» согласовывает изменения внесенные в вышеуказанную документацию по планировке территории.

И.о. руководителя

И.Ф. Петров

А.И. Ильин
8 (3012) 55-22-34

И.о. руководителя	Взам. инв. №
Подпись и дата	
И.о. руководителя	

Изм.	Кол.	Лист	№ до	Подпис	Дата	«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)	Лист
							14



МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ТРАНСПОРТЫН, ЭЛШЭ ХҮСЭНЭЙ БА
ХАРГЫН АЖАХЫН ХҮГЖЭЛТЫН ТАЛААР МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З

10 сентября 2020

№ 25-к

г. Улан-Удэ

1. Возложить временно, до назначения руководителя ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия», исполнение обязанностей руководителя ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» на первого заместителя руководителя ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» Петрова Игоря Федоровича с 11 сентября 2020 года с установлением ему доплаты в соответствии со статьями 60.2 и 151 Трудового Кодекса Российской Федерации в пределах лимитов, утвержденных на текущий финансовый год, и существующей экономии по фонду оплаты труда.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

А.Д.Аюшеев

На выполнение дополнительной работы согласен,
с приказом ознакомлен _____

И.Ф.Петров

Рассылка:
ГКУ «Бурятрегионавтодор», кадры

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. №

Изм.	Кол.	Лист	№ до	Подпис	Дата

«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»

Лист

15



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664003, Иркутск,
Ул. Литвинова, 3

info@dor38.ru
www.dor38.ru

8 (3952) 24-00-05
8 (3952) 24-04-44

ИНН: 3808059441
ОГРН: 1033801011903

№ 5524/14/05 от 05.10 2022 НПО «Инжгеопроект»
Гловой Н.М.
Рязанский проспект, д.2, стр.49, этаж 2,
на №403-01-ДИО-И от 28.09.2022 комнаты 50-52, г.Москва, 109052

О согласовании документации по внесению
изменений в ДПТ

Уважаемая Наталья Михайловна!

ОГКУ «Дирекция автодорог» в соответствии с частью 12.10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в рамках компетенции согласовывает документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории для размещения объекта энергетики федерального значения «ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2» по инвестиционному проекту: «Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут № 2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)), предусматривающую размещение объекта в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Усть-Кут - Уоян» в Казачинско – Ленском и Усть-Кутском районах и общего пользования межмуниципального значения «Жигалово - Казачинское» в Казачинско-Ленском Иркутской области согласно техническим требованиям и условиям.

Врио заместителя директора

 Ю.А.Шинкаренко

Канева Любовь Михайловна
l.kaneva@dor38.ru
8-3952 24-00-21

Индв. №	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.	Лист	№ до	Подпис	Дата

«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)

Лист

16

Областное государственное
казенное учреждение
"Дирекция по строительству и
эксплуатации автомобильных
дорог Иркутской области"

ПРИКАЗ
№ 377-к от 21.09.2022 г.
о выполнении дополнительной
работы в связи с совмещением должностей

В связи с отсутствием сотрудника на должности Заместитель директора и в соответствии с достигнутой договоренностью на основании ст. 60.2, ст. 151 ТК РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Поручить Шинкаренко Юлии Александровне (Начальник отдела) выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором от 15.01.2020г № 2, временное исполнение обязанностей по должности Заместителя директора за дополнительную оплату.
2. Установить Шинкаренко Юлии Александровне доплату за выполнение дополнительной работы в порядке совмещения должностей в размере, определенном Дополнительным соглашением от 21.09.2022 г. к трудовому договору от № 2 от 15.01.2020 г.
3. Определить срок выполнения Шинкаренко Юлией Александровной дополнительной работы в порядке совмещения должностей с 23 сентября 2022 г. по 10 октября 2022 г. без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором.

Основание: дополнительное соглашение от 21.09.2022 г. к трудовому договору от № 2 от 15.01.2020 г.

Врио директора

должность

личная подпись

Ж. Н. Чиркова

расшифровка подписи

С приказом ознакомлен

Начальник отдела

должность

личная подпись

Ю. А. Шинкаренко

расшифровка подписи

21 09 2022 г.

Изм. №

Подпись и дата

Изм. Кол. Лист

Изм.	Кол.	Лист	№ до	Подпис	Дата

«Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут №2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД»)»

Лист

17